

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 25/20171215/06
Datum onderzoek: 15/12/2017
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: X Appartement blok C 45 bus 202
Plaats onderzoek: Notelarenweg BLOK C 45 bus 202
3020 HERENT

Eigenaar: HOOYBERGHS NV
Installateur: BVBA Vannut **BTW (of Ik):**
Inspecteur: VanRompae
Distributienetbeheerder: EANDIS

Onderzoek De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 270/86
Dienstspanning: 1N400 V
Aankomstleiding: XVB 2 x 10 mm²
Beveiliging: 40 A
Isolatiweerstand: > 10 megaohm
Aardingsweerstand: 1.3 Ω Aardelektrode: lus
Algemene differentieelstroominrichting: IΔn: 300.mA In:40 A 2 p Type: A
Aantal kringen: Kring A tot kring N
Bijkomende IΔn: 30mA IN : 40 A 2p Type: A
differentieelstroominrichting: Kring H tot kring N

Inbreuken Geen tekorten vastgesteld

Nota Geen armaturen ,toestellen geplaatst
Hoofdequip. verbindingen nog te verbinden

BESLUIT De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het èëndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend
Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 15/12/2042


De Inspecteur

Voor de Technische Directie

Erik Van
VanRompae erik Rompae
(Signatur
e)

Digitaal ondertekend
door Erik Van Rompae
(Signature)
DN: c=BE, cn=Erik Van
Rompae (Signature),
sn=Van Rompae,
givenName=Erik Jozef,
serialNumber=5602291
4974
Datum: 2017.12.16
13:08:39 +01'00'

KRISTOF BOULET
Technical Manager

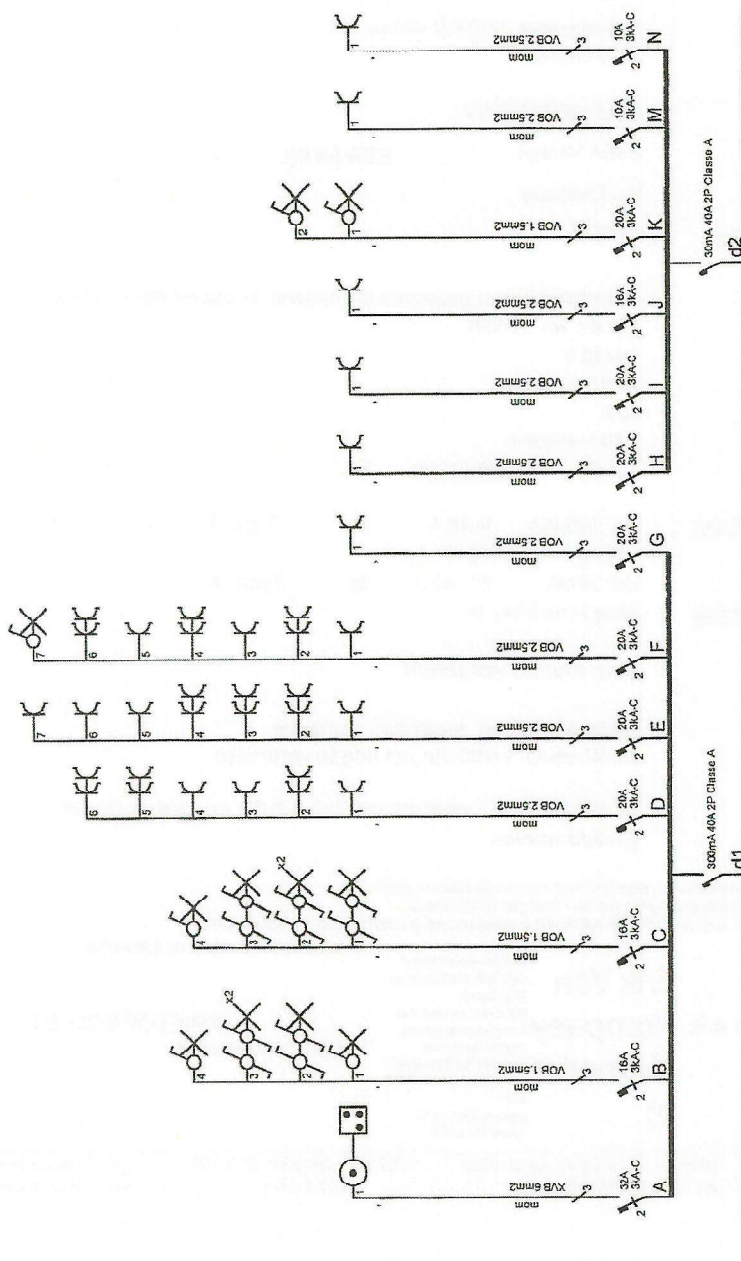

BVBA VANNUT
ELECTRICITEITSWERKEN
DOMOTICA
TEL 011/591966 STEVOORT

Verantw. uitvoering
16/11/2017

HERENT BLOK C
45 BUS 202

Afgev. erkend organisme
16/11/2017



